

Producteur:	SAM MONTEREAU SAS
Granulats:	Grave 0/31,5 mm
Pétrographie:	Cailloutis basaltique
Elaboration:	Criblage


Classe Granulaire

0	31,5
---	------

SEMAINE :	37
DATE DE PRELEVEMENT :	09/09/2014
DATE D' ESSAI :	12/09/2014
NOM DU CONTROLEUR	F. BARACHET

Teneur en Alcalins actifs:	Rec. Juin 1994	0,0051% au 13/6/2014
Los Angeles:	EN 1097-2	12,68% au 16/5/2014
Micro-Deval:	EN 1097-1	7,6 au 16/5/2014
LA+MDE:	EN1097-1 et 2	20,28 au 16/5/2014
Teneur en Soufre Total:	NF EN 1744-1	0,059% au 13/6/2014
Teneur en sulfates solubles dans l'acide:	NF EN 1744-1	0,116% au 13/6/2014
Teneur en élément Coquilliers:	NF P 18-545	Néant au 23/5/2014
Teneur en impuretés prohibées:	NF P 18-545	Néant au 23/5/2014
Boulettes d'argile Isolées:	NF P 18-545	Néant au 23/5/2014
Masse volumique réelle:	NF EN 1097-6	3,556 Mg/m3 au 16/5/2014
Absorption d'eau	NF EN 1097-6	2,9% au 23/5/2014
Teneur en Chlorure solubles dans l'eau:	NF EN 1744-1 Art.8	0,006% au 19/9/2014

	Passant	FUSEAU
50	100	
31,5	99	
20	81,5	
14	65,6	
10	51,8	
6,3	37,8	
5	32	
4	27,2	
2	16,9	
1	10,3	
0,4	5,3	
0,08	2,3	

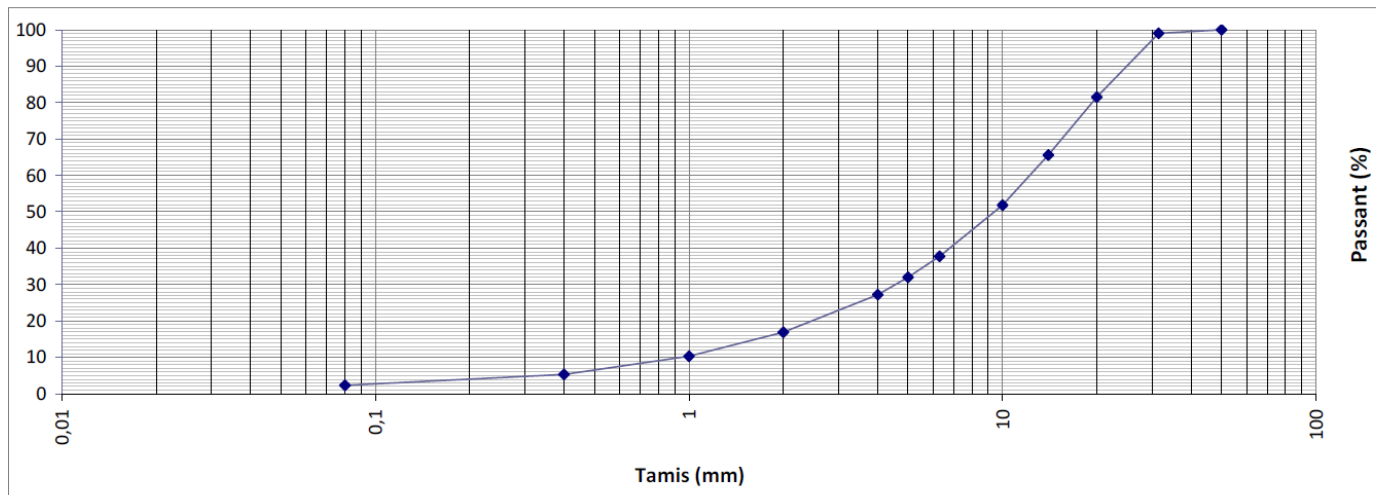

EQUIVALENT DE SABLE :	
MODULE DE FINESSE	

OBSERVATIONS & VISAS
CONFORMITE AQUISE