

<b>Producteur:</b>	SAM MONTEREAU SAS
<b>Granulats:</b>	Drainant 20-40
<b>Péetrographie:</b>	Cailloutis basaltique
<b>Elaboration:</b>	Criblage

Classe Granulaire


20	40
----	----

<b>SEMAINE :</b>	37
<b>DATE DE PRELEVEMENT :</b>	09/09/2014
<b>DATE D' ESSAI :</b>	12/09/2014
<b>NOM DU CONTROLEUR</b>	F. BARACHET

Teneur en Alcalins actifs:	Rec. Juin 1994	0,0051% au 13/6/2014
Los Angeles:	EN 1097-2	12,68% au 16/5/2014
Micro-Deval:	EN 1097-1	7,6 au 16/5/2014
LA+MDE:	EN1097-1 et 2	20,28 au 16/5/2014
Teneur en Soufre Total:	NF EN 1744-1	0,059% au 13/6/2014
Teneur en sulfates solubles dans l'acide:	NF EN 1744-1	0,116% au 13/6/2014
Teneur en élément Coquillers:	NF P 18-545	Néant au 23/5/2014
Teneur en impuretés prohibées:	NF P 18-545	Néant au 23/5/2014
Boulettes d'argile Isolées:	NF P 18-545	Néant au 23/5/2014
Masse volumique réelle:	NF EN 1097-6	3,556 Mg/m3 au 16/5/2014
Absorption d'eau	NF EN 1097-6	2,9% au 23/5/2014
Teneur en Chlorure solubles dans l'eau:	NF EN 1744-1 Art.8	0,006% au 19/9/2014

	Passant	FUSEAU
63	100	
50	100	
31,5	79,5	
20	6,8	
14	0,1	
10	0	
6,3	0	
5	0	
4	0	
2	0	
1	0	
0,4	0	
0,08	0	

EQUIVALENT DE SABLE :	
MODULE DE FINESSE	

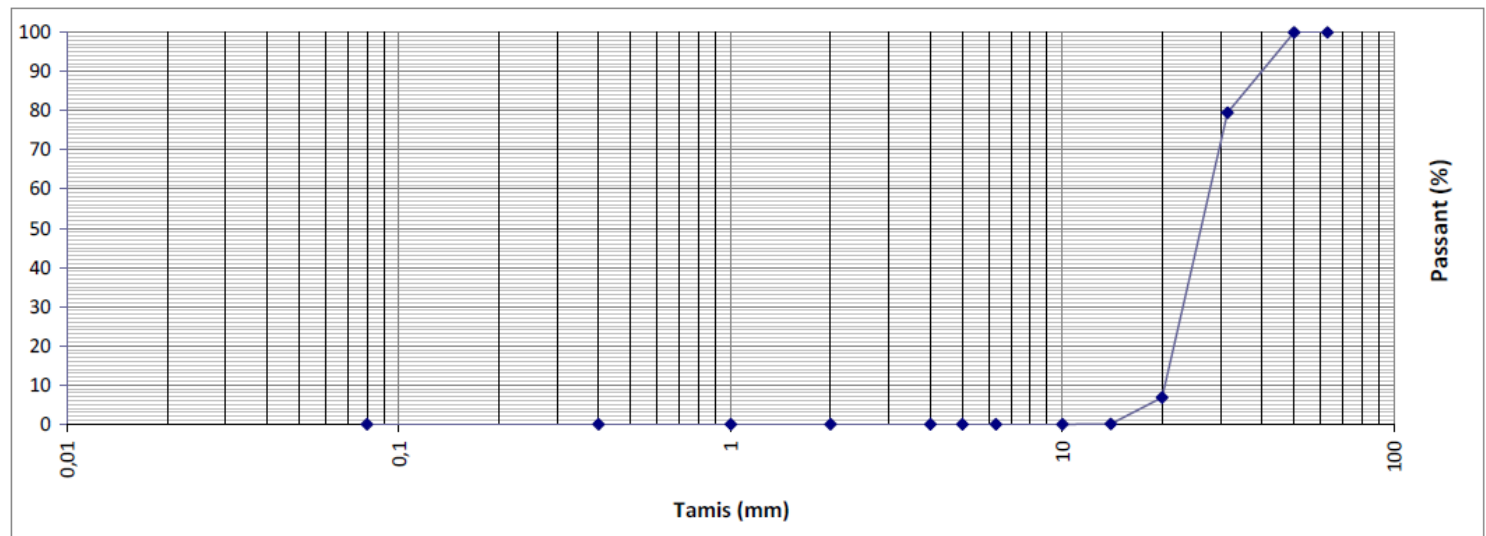

**OBSERVATIONS & VISAS**

CONFORMITE AQUISE